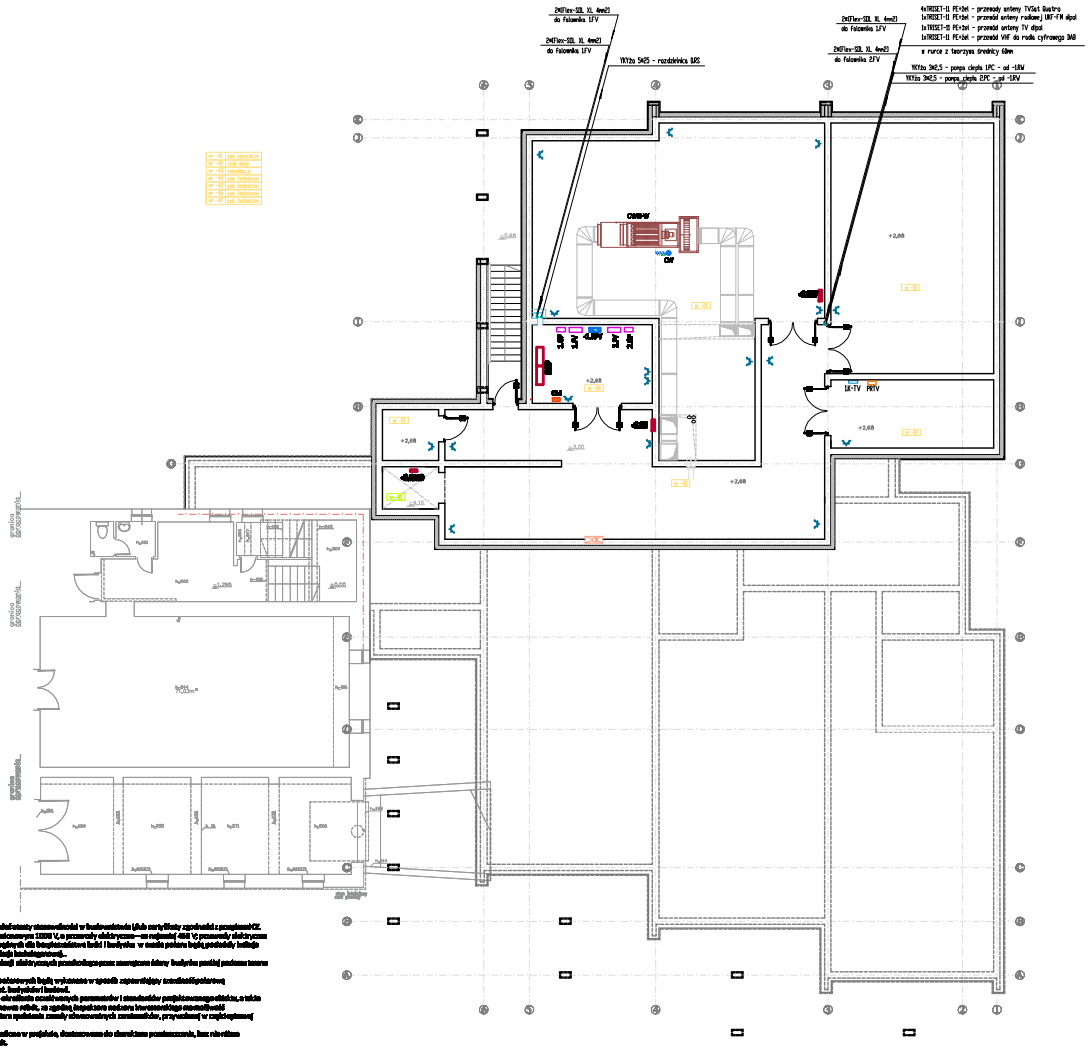

1. Wszystkie sterowane kable, przewody, sznury i urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające do użytkowania (kable certyfikaty zgodności z przepisami CE).
2. Kable elektryczne zasilające urządzenia pracujące przy napięciu znamionowym ponad 1000 V, a przewody elektryczne – na napięcie ponad 400 V, powinny być oznaczone i kable zasilające i sterownicze wyłącznie z pracą urządzeń i instalacji elektrycznych dla bezpośredniego kabli i budynku w miejsc pełnym bądź podobnej instalacji o zwiększonej odporności na działanie ognia stanowiących 120 minut (kategorii bezpieczeństwa).
3. Kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przeciwpożarowe znamionowe które budynku powinni mieć odpowiednie instalowanie i wykonywanie gazu i zastosowanych przepisów.
4. Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy będą powinni mieć połączonych bądź wykonane w sposób zapewniający zachowanie określonej znamionowych przepisów według zamontowanych przepisów ochrony ppoż. budynków i instalacji.
5. W opracowaniu przyjęto zasilanie kablowych obudowanych do określenia zamówionych parametrów i standardów projektowanego obiektu, a także dla potrzeb opracowania opisy ilości i koszorysu inwestorskiego. Wykonanie robót, za zgodą dostawcy należy inwestorskiego zamówienia wprowadzenie innego zamiennika sprzedaż i naprawa, pod warunkiem spełniania zasady równoważnych zamówień, przyjętej w zaakceptowanej opracowania.
6. Zabudowany zapasy i zamówienia zamówień własny zakład parametry określone w projekcie, dostosowane do obsługi nie przekroczenia, bez obniżenia nie w obniżonym opracowania i w specyfikacji technicznej wykonania robót.

CWMW
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Moc nawiewu - wydatek do 4 m3/godzinę
Pobór mocy 2*0,55W
Sterowanie pracą - wg projektu wentylacji.
Zasilanie z WYtło-PVI od -1.01V
Zabezpieczenie 2*B16A/1pS

CW
Wypust kwiatowy do montażu natynkowej.
Lokalizacja kanał zlewozmywakowej - wg projektu wentylacji.
Uwagi:
1. Wszystkie wentylacji należy dostosowanie projektu do warunków projektu wykonawczego budynku wentylacji i ich wymaga specyfikacji urządzeń.

Wykonanie instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
- Polskimi Normami dotyczącymi projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych,
- Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- Wytycznymi projektowania instalacji elektrycznych,
- Wytycznymi projektowania instalacji elektrycznych,
- Wytycznymi projektowania instalacji elektrycznych